


*Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy*  
*ul. Kolejowa 63-300 Pleszew*  
**2 PIĘTRO**



Strefa pożarowa nr 3 – ZL (III)

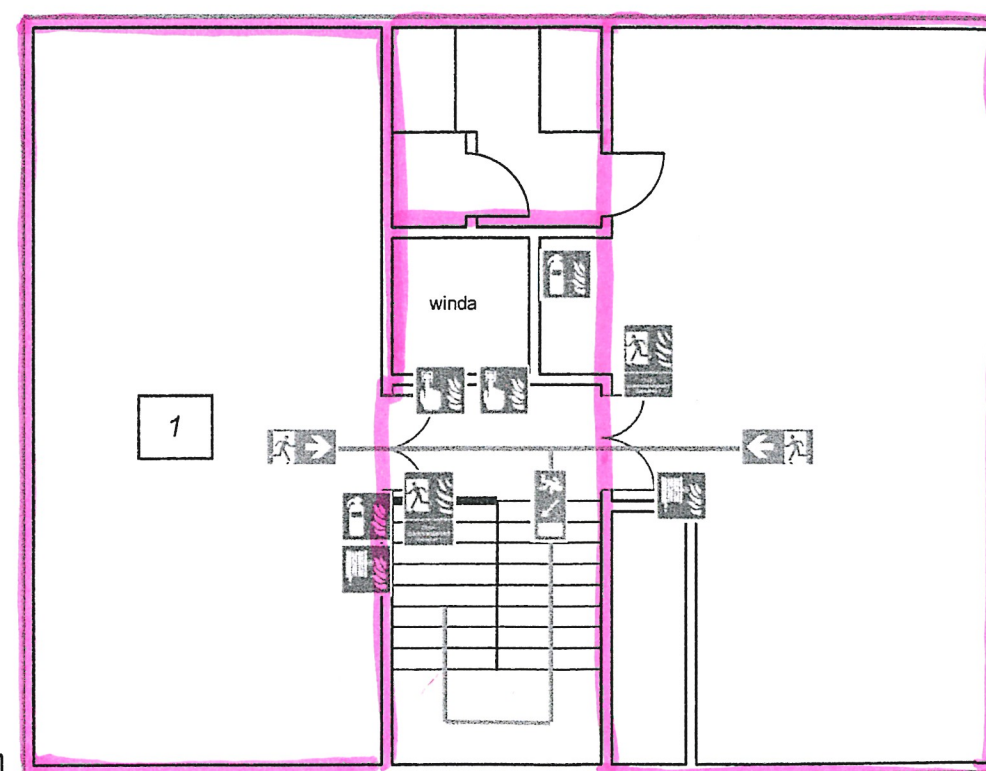

Kierunek do wyjścia



Kierunek do wyjścia w dół



Hydrant wewnętrzny W25



Gaśnica



Przycisk przeciwpożarowy ROP, otwieranie klap dymowych



Ilość osób w pomieszczeniu



Drzwi przeciwpożarowe

**UWAGA !**

W budynku znajduje się instalacja gazu ziemnego do zasilania kotła grzewczego. Gaz ziemny jest gazem palnym, lżejszym od powietrza, tworzącym mieszaniny wybuchowe w mieszaninie z powietrzem, niebezpiecznie reaguje z silnymi utleniaczami

Ilość kondygnacji nadziemnych – 3  
 Ilość kondygnacji podziemnych – 1  
 Kategoria zagrożenia ludzi – ZL III  
 Powierzchnia użytkowa budynku – 1074,3m<sup>2</sup>  
 Kubatura budynku – 5209,96m<sup>3</sup>  
 Wysokość budynku – 13,085m  
 Ilość stref pożarowych – 3  
 Budynek średniowysoki – „SW”  
 Maksymalna ilość osób w budynku – ok.11  
 Ilość osób na 2 piętrze – 1