







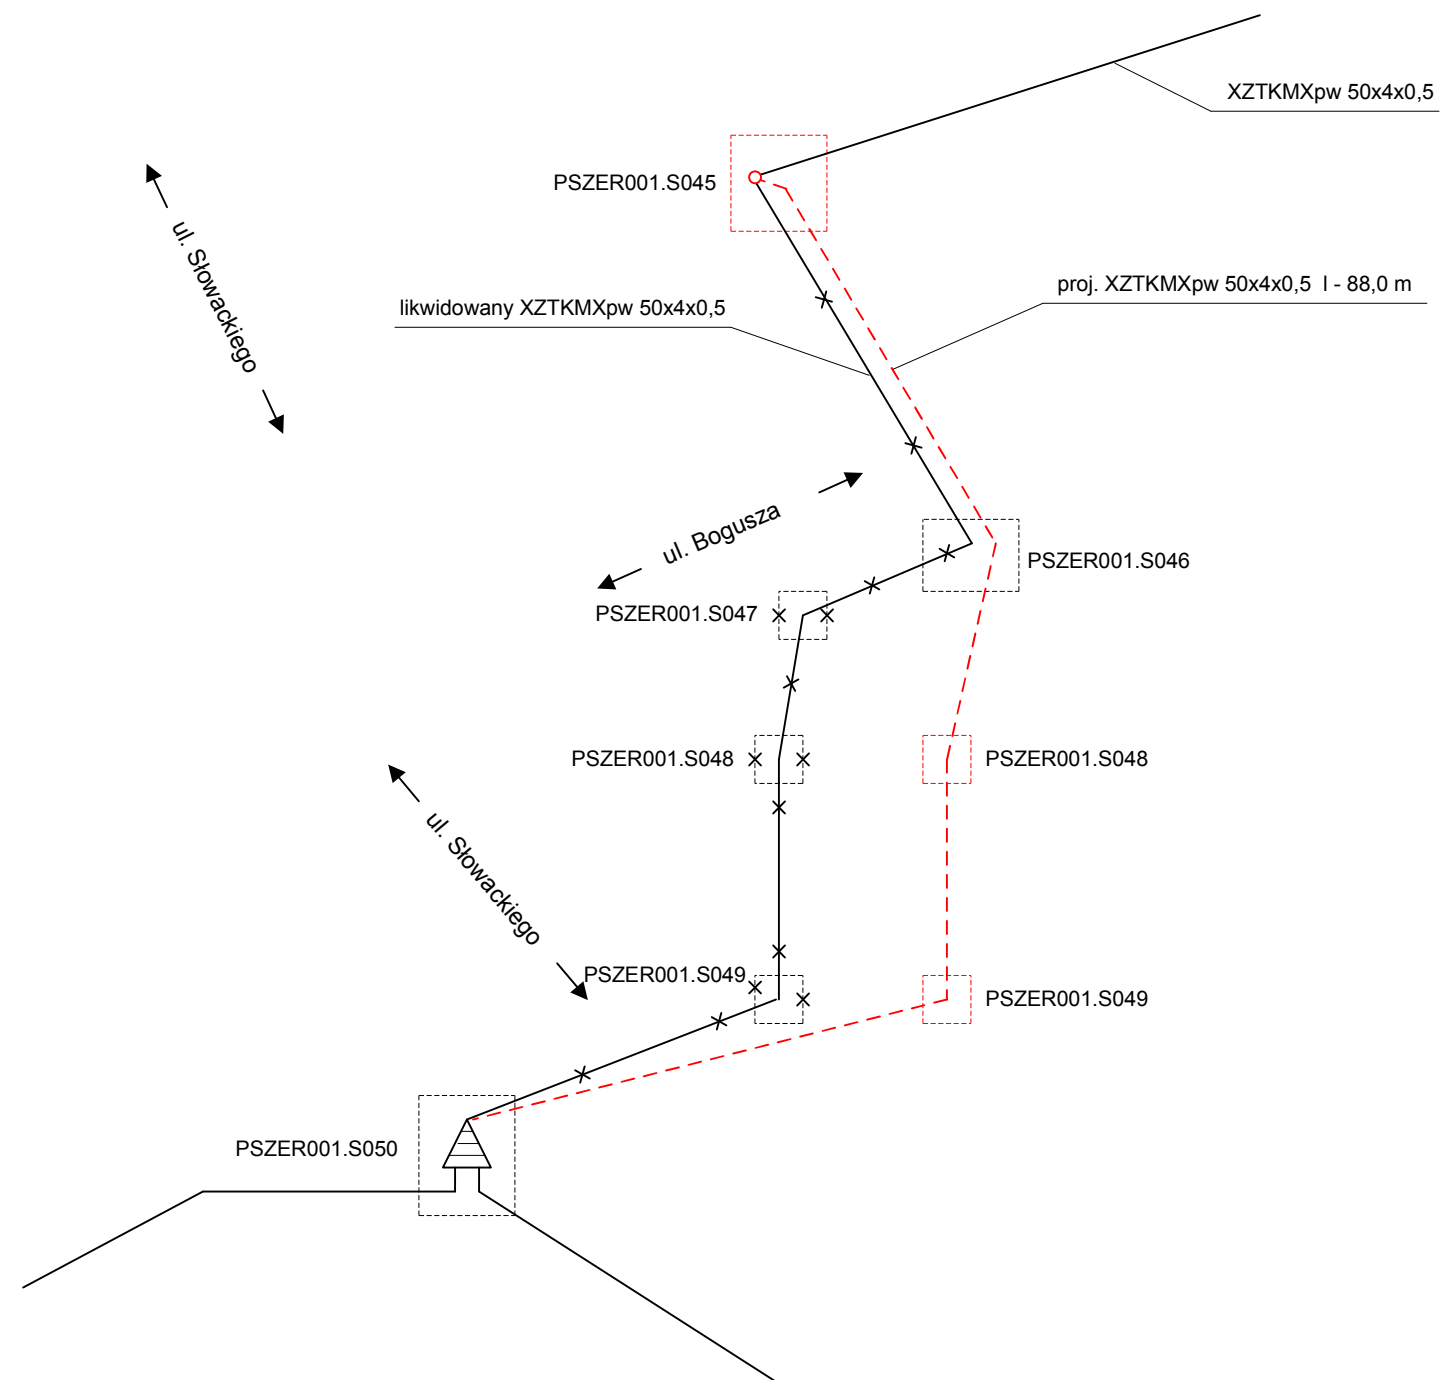


# Legenda

	istniejąca studnia kablowa		projektowana studnia kablowa
	istniejący kabel		projektowane złącze przelotowe do przebudowy
	istniejący kabel do likwidacji		projektowane złącze przelotowe
	istniejąca studnia kablowa do likwidacji		projektowany kabel



Przebudowa sieci telekomunikacyjnej			
Schemat przebudowy kabla miedzianego XZTKMXpw 50x4x0,5 operatora Netia S.A.			
Opracował :	mgr inż. Bożena Urbańska	nr upr.0152/96/U	
Obiekt :	Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie	Stadium: PB - W	
		2019	
Inwestor :	Miasto i Gmina Pleszew ul. Rynek 1 63-300 Pleszew	Nr rys :17	
		Arkusz 1	Arkuszy 1