


UWAGA

w studni PSZER001.S056 i w obiekcie PSZER001
należy odwzorować stan istniejących złączy

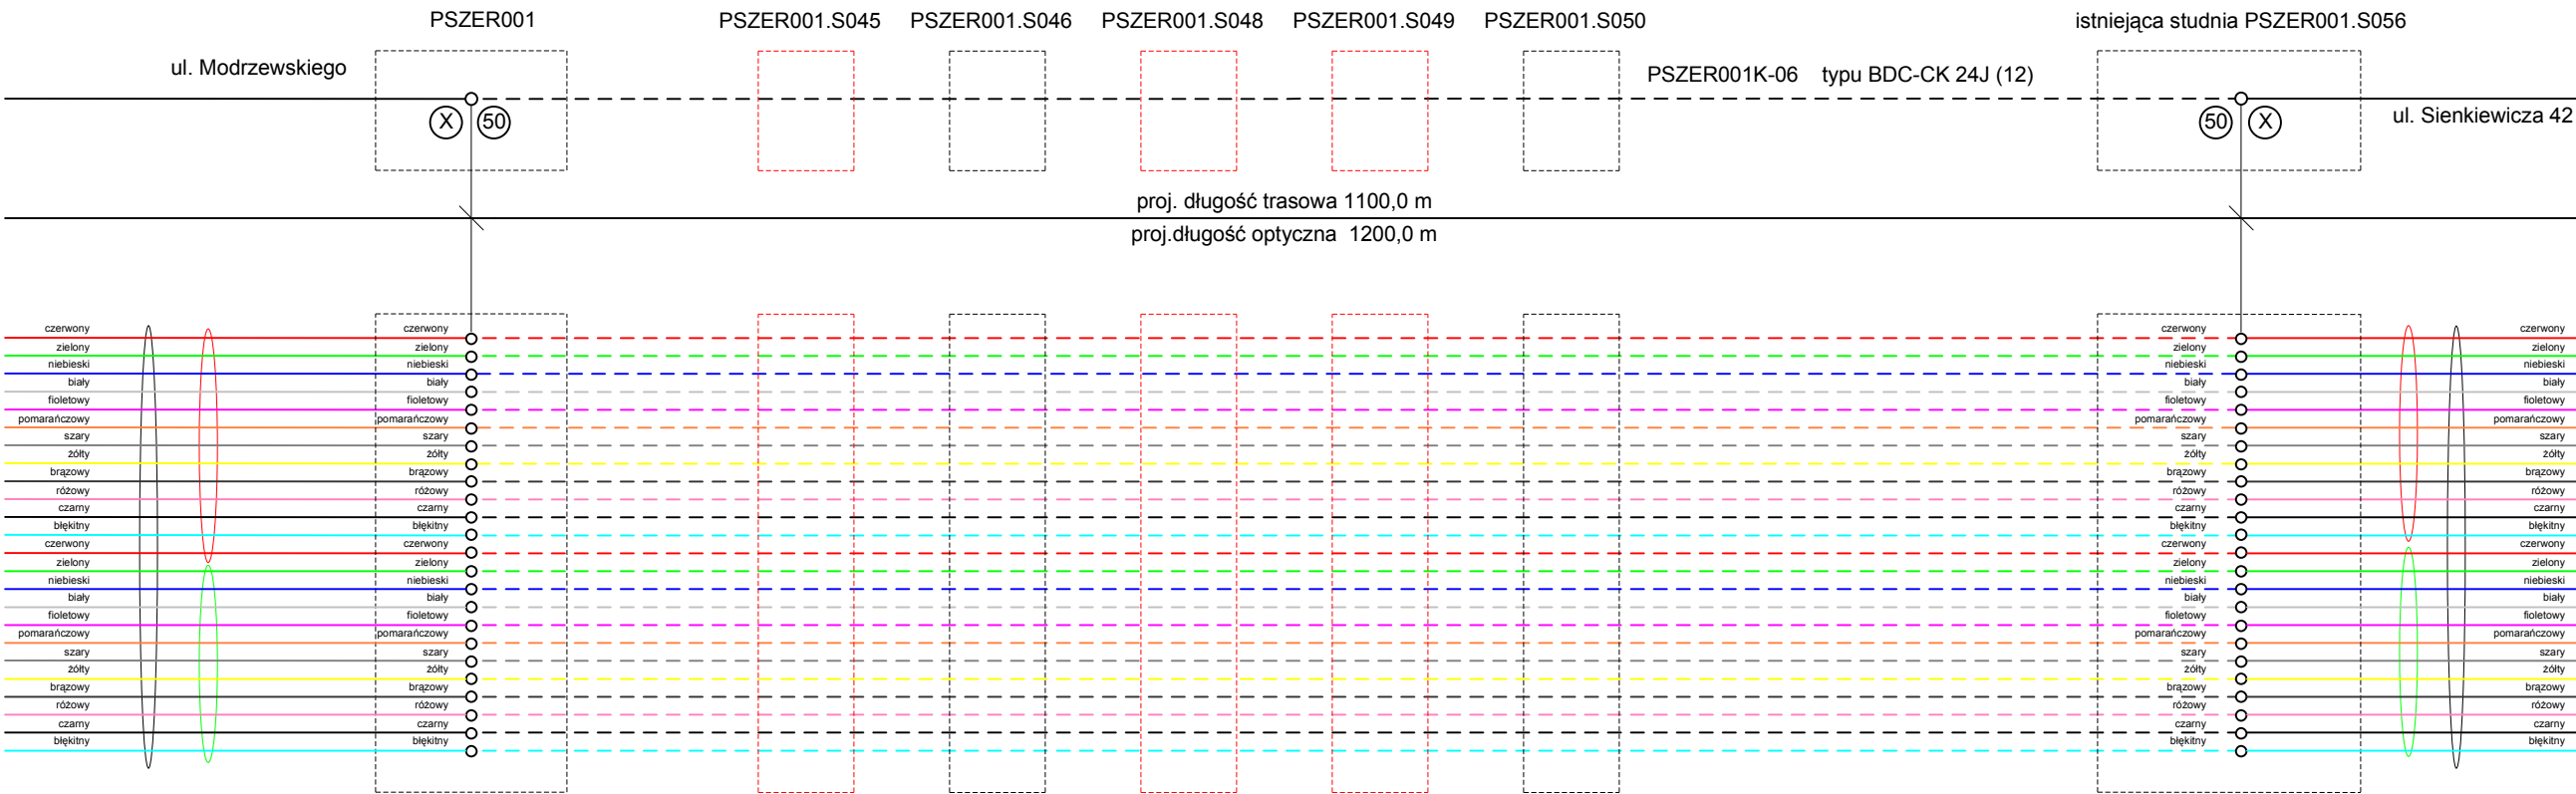

Legenda

- projektowane złącze (50) projektowany zapas kabla światłowodowego
- — — — — istniejący kabel
- - - - - projektowany kabel

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej			
Schemat optyczny projektowanego kabla PSZER001K- 06 typu BDC-CK 24J (12) operatora Netia S.A.			
Opracował :	mgr inż. Bożena Urbańska	nr upr.0152/96/U	
Obiekt :	Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie	Stadium: PB-W	
		2019	
Inwestor :	Miasto i Gmina Pleszew ul. Rynek 1 63-300 Pleszew	Nr rys :14	
		Arkusz 1	Arkuszy 1